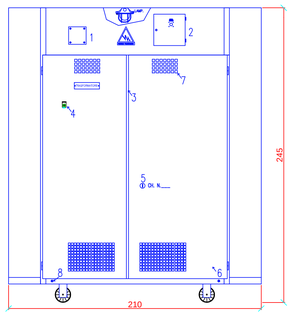

BOX CONTENIMENTO TRAFO IN RESINA IN PROGETTO

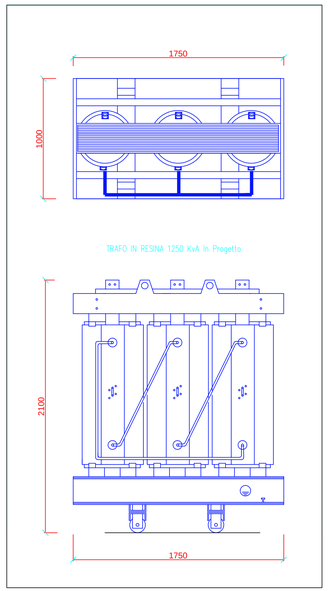

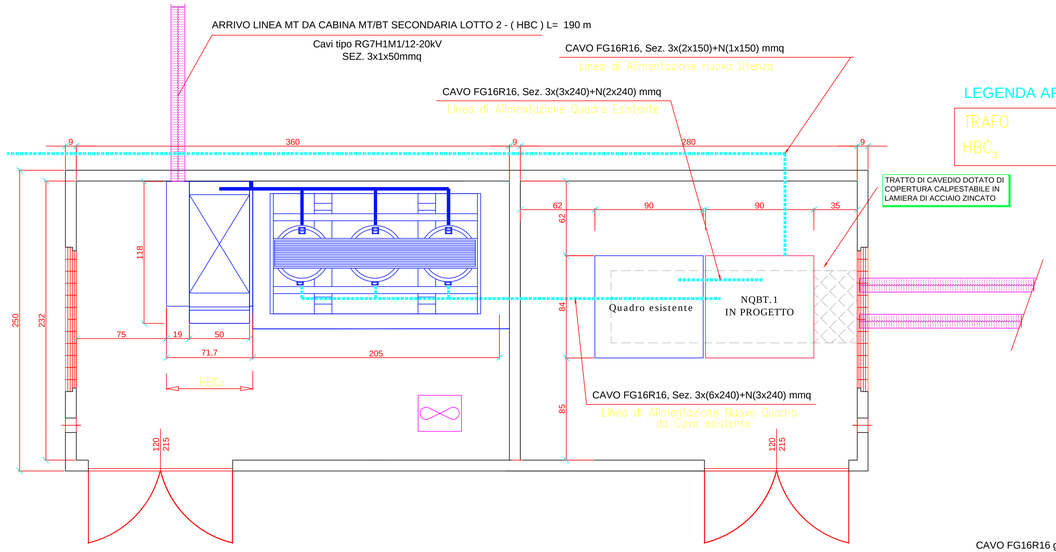

LEGENDA APPARECHIATURE DI CABINA ESISTENTE

TRAFO	Trasfomatore in resina 1250 KVA In Progetto
HBC_3	Cella Protezione Trasformatore accanto esistente



CAVO FG16R16 giallo-verde, Sez. 1x150 mmq
Linea di Terra Alimentazione nuova Utenza

		SCHEMI QUADRI ELETTRICI NUOVO QUADRO BASSA TENSIONE 1	Nome Quadro: NQBT.1 Foglio n. 1 di 2	Nome File: SCHEMA MT-BT_TX.dwg Emissione Rev. – Data 00 –	Rev. 00 del Rev. del Rev. del	DISEGNATO – VERIFICATO – APPROVATO	Codice tavola NQBT.1

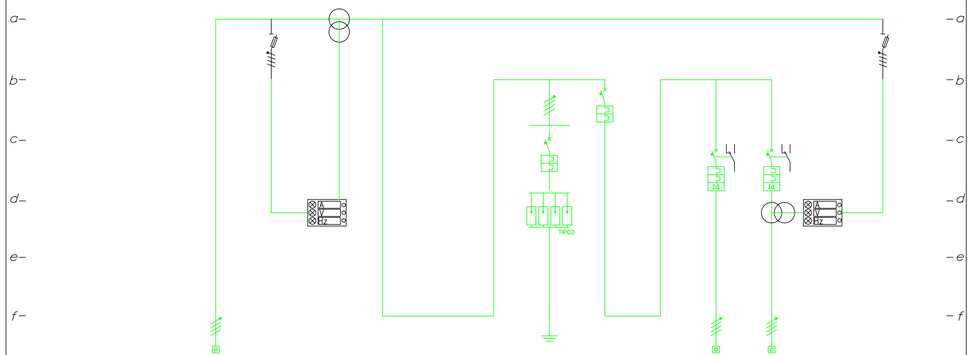

CODICE LINEA / SERVIZIO		ARRIVO LINEA –	STRUMENTI DI MISURA	ANALIZZATORE DI RETE				SCARICATORE SOVRATENSIONE	GENERALE QUADRO BT –		ALIMENTAZIONE QUADRO BT ESISTENTE	ALIMENTAZIONE NUOVA UTENZA	ANALIZZATORE DI RETE	STRUMENTI DI MISURA	
note / moduli / Pn (kWp)				ABB M4M									ABB M4M		
INTERRUTTORE MANOVRA	TIPO, MODELLO O ARTICOLO		PORTAFUSIBILE											PORTAFUSIBILE	
	POLI x CORRENTE NOMINALE In (A)		3+N x 32											3+N x 32	
FUSIBILE	TARATURA (A)		4											4	
	CARATTERISTICA D'INTERVENTO		gG											gG	
INTERRUTTORE AUTOMATICO	TIPO, MODELLO O ARTICOLO														
	RELE' ELETTRONICO (Tipo)							4x32 –C–	LSI		LSIG	LSIG			
	POLI x CORR. NOM. In (A) –CURVA–								4x2500		4x1600	4x500			
	REGOLAZIONE CORRENTE Ior (A)							4,5			REGOLABILE	REGOLABILE			
	POTERE D'INTERRUZIONE Icu (kA)								50		36	36			
	REGOLAZIONE CORR. DIFFER. (A)														
	REGOLAZIONE TEMPO D'INTERVENTO														
CONTATTORE	POLI x CORRENTE NOMINALE In (A)														
	CATEGORIA (AC...)														
	TENSIONE NOMINALE BOBINA Vn (V)														
STRUMENTI DI MISURA	AMPEROMETRO (scala)		3000A											3000A	
	VOLTMETRO (scala)		500V											500V	
	FREQUENZIMETRO (scala)		60Hz											60Hz	
ACCESSORI	TIPO, MODELLO O ARTICOLO			3XTA				In=5AV–Up=1kV					3XTA		
	CARATTERISTICA O FUNZIONAMENTO			3000/5				TIPO 2 15kA					3000/5		
CAVI DORSALE	SIGLA e FORMAZIONE (Num.xSez.)	3x(5x240)+3x240									3x(3x240)+2x240	3x(2x150)+1x150			
CAVI TERMINALE	SIGLA e FORMAZIONE (Num.xSez.)														
PE DORS./TERM.	SIGLA e SEZIONE	2x240									1x240	1x150			
PE TERMINALE	SIGLA e SEZIONE														
MORSETTI															

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E VALORIZZAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE. PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.

INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINEA DI SELEZIONE DI IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UNA NUOVA PRESSA E NASTRO DI CARICO

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT E DEL QUADRO DI CONSEGNA DI E.E.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:

PIANTA INTERVENTI IN PROGETTO
CABINA MT/BT

TAVOLA: **3**

Data: Dicembre 2023

Scala: Varie

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Daga)

IL PROGETTISTA
(Ing. Agostino Pruneddu)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

Codice Elaborato

Lavoro		Fase	Sub Fase	Tipo	Elaborato		Revisione	
P F I T 8 1	P F	0 1	G	0 0	1	R	0 0	